Изоляторы опорные стержневые ИОС-110-2000 М УХЛ1, ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1

Тип изолятора		ИОС-110-2000 М УХЛ1	ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1
Рис.		42	43
Номинальное напряжение	кВ	110	110
Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему/нижнему фланцу	кН	20/12,5	20/20
Минимальный разрушающий момент при кручении	кН·м	4	4
Длина пути утечки, не менее	мм	2030	2030
Масса	кг	91,0	96,7
Изоляционная часть		материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419-83	
Арматура		чугун высокопрочный ВЧ45, ВЧ50 по ГОСТ 7293-85, сталь 35Л по ГОСТ 977-88	
Покрытие арматуры		цинкование горячее или термодиффузионное	
Покрытие швов армирующей связки		герметик силиконовый	
Глазурь		прозрачная бесцветная	
ГОСТ Р 52034-2023		✓	✓
ТУ 27.90.12.110-293-76935199-2021		✓	✓
Аттестация в ПАО «Россети»		✓	✓

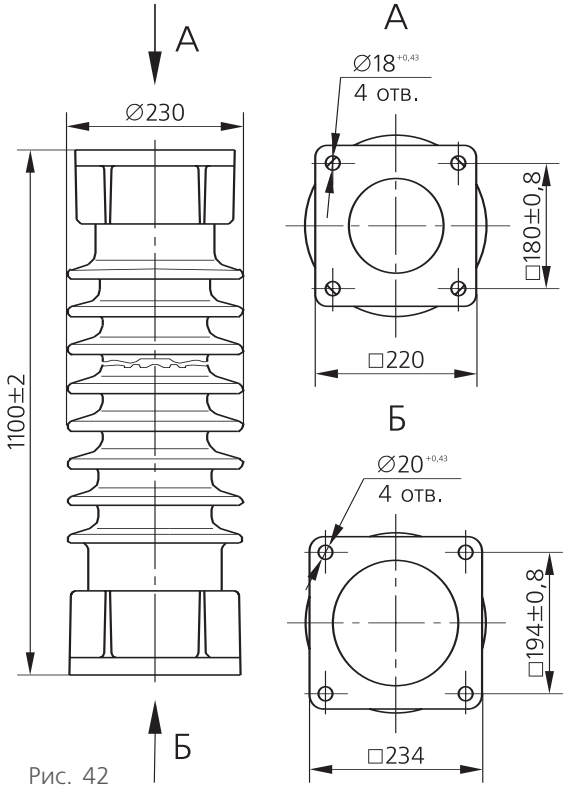


Рис. 42

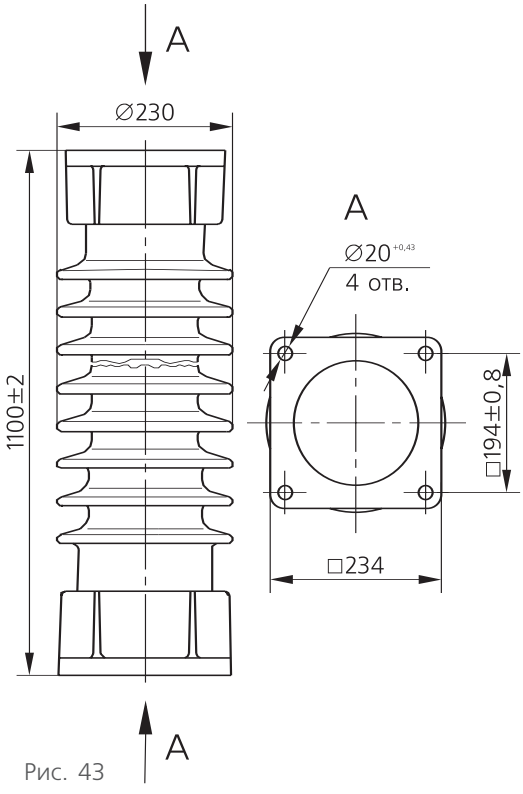


Рис. 43